


Varianta 1:

Recomandam ca montajul si instalarea acestor sisteme sa fie efectuata de personal calificat/tehnicieni/ingineri in sisteme de control acces. Montajul gresit sau de catre personal necalificat poate duce la defectari iremediabile ale echipamentelor, defecte ce nu fac obiectul garantiei.



Aceasta schema este recomandata a se respecta atunci cand comanda yalei electromagnetice Fail Secure si sistemul ce comanda yala (tastatura, pontaj, control acces, interfon, etc) se conecteaza la aceeasi sursa de alimentare.

Conectare dioda protectie in circuit de comanda pentru yale Fail Secure PNI si SilverCloud

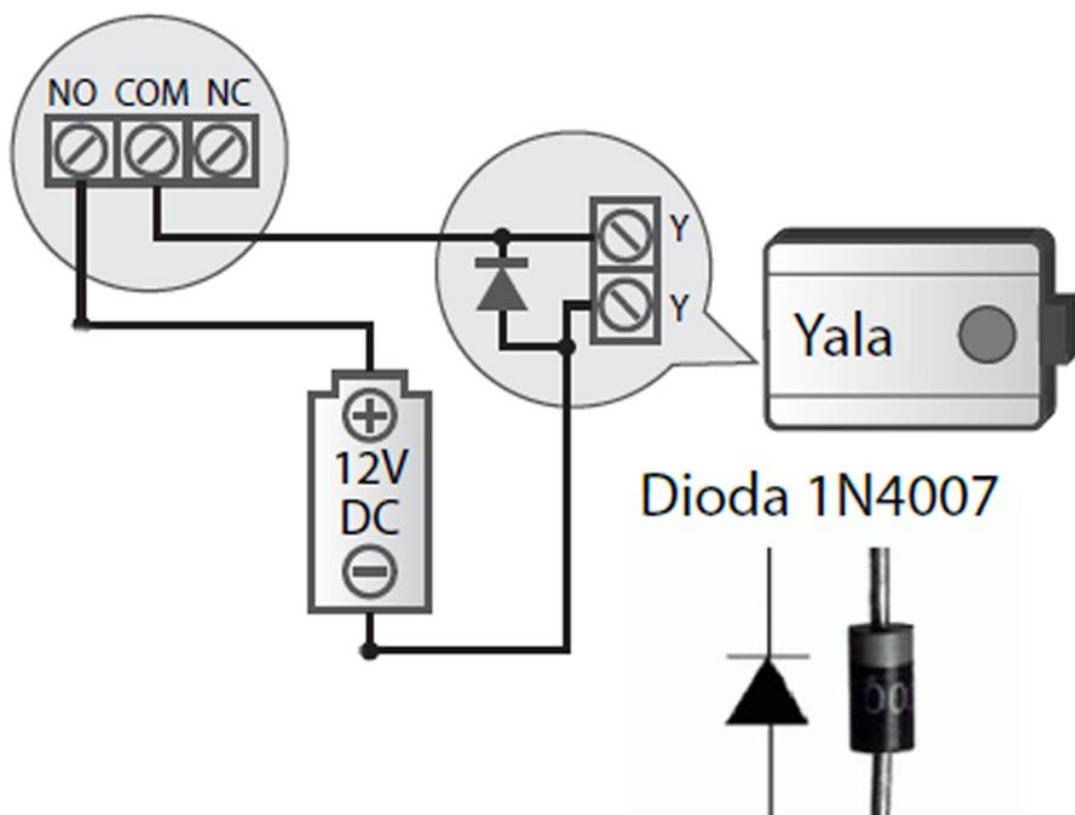

Varianta 2:

Se foloseste atunci cand o yala electromagnetică Fail Secure primește comanda de deschidere de la mai multe sisteme de control acces legate in paralel (tastatura, interfon, pontaj, etc). In acest mod se protejeaza sistemele de comanda legate in paralel:

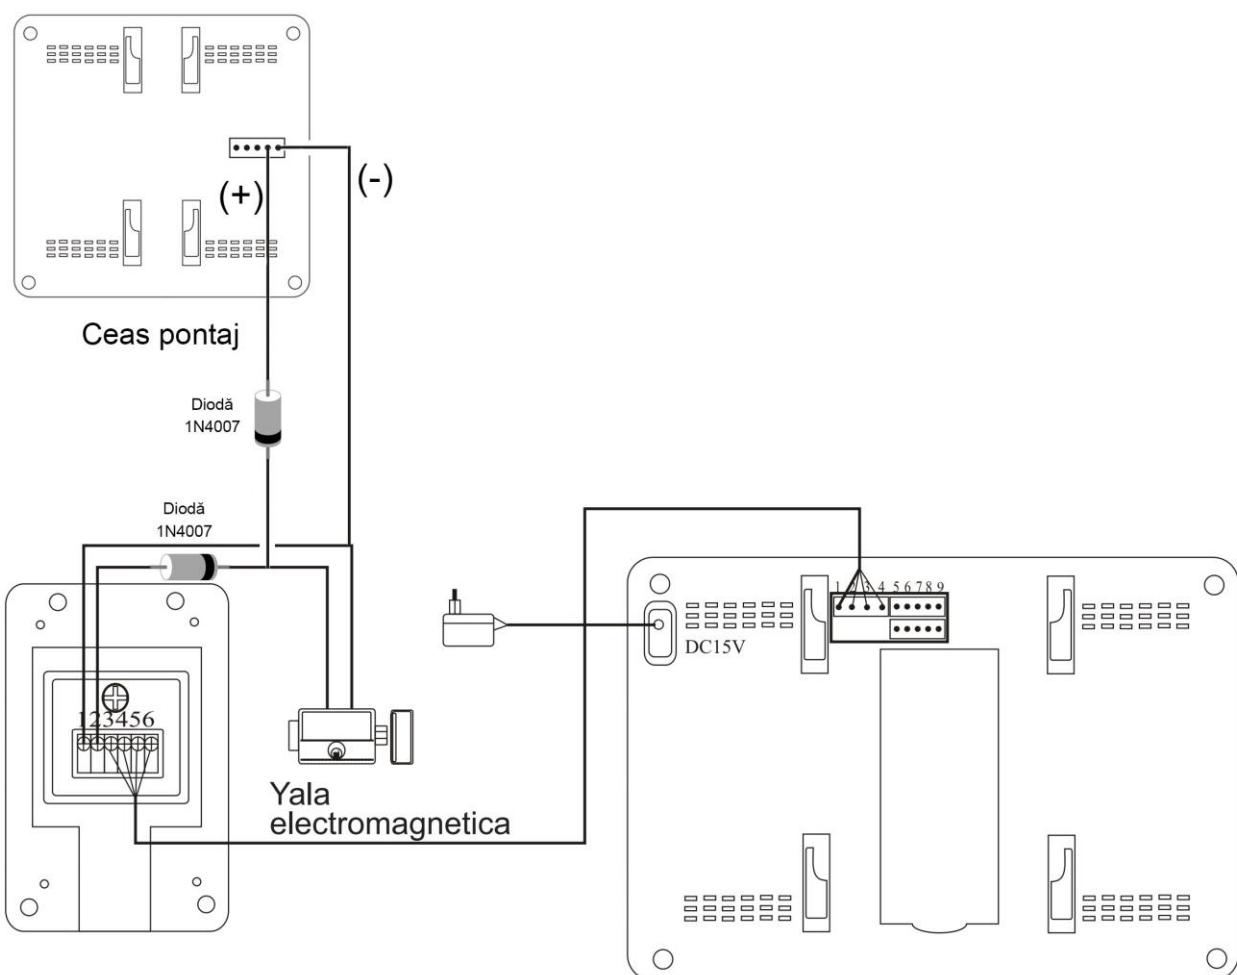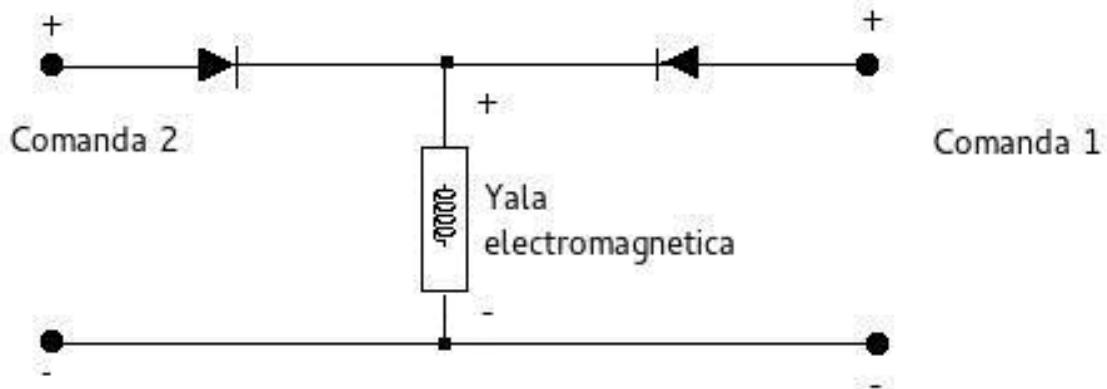

Unitate exterioara

Unitate interioara